

Brugervejledning
for
Data Gateway
med
Overvågning & Kontrol



VikMote V90

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Tak	4
Oversigtstegning	4
Oversigt over VikMote	5
VikMote.....	5
Netværk	5
Gateway	5
Skabeloner	6
Moduloversigt.....	7
<i>VikMote V90</i>	7
Protokoller	7
Serviceprogram.....	7
Sikkerhed og adgangskoder	8
Før brug – lav ny adgangskode(vigtig).....	8
Kom nemt i gang	9
Montagevejledning	9
Opsætningsvejledning	9
Værd at vide	10
Ordforklaringer.....	10
Funktioner	11
VMS ☐	11
SMS besked	11
E-mail	11
Stemmestyring ☐.....	11
Visualisering ☐.....	11
Batteribackup intern ☐.....	11
VikMote Lamper	12
<i>VikMote V90 systemlampe</i>	12
<i>VikMote V90 driftslampe</i>	12
VikMote tænd/sluk overvågning	12
Opsætning	13
SIM kort.....	13
Forhøjet sikkerhed og rettigheder(vigtig).....	13
<i>VikMote V90 sikkerhedsindstilling</i>	13
Adresstabel for VikMote(ind-/udgange).....	14
<i>Datatyper</i>	14
<i>Adressebetegnelser</i>	14
<i>VikMote V90 adresstabel med VikMote V40 udvidelsesmodul(er)</i>	14
<i>VikMote V90 adresstabel med serielkommunikation(eksempel)</i>	14
Adresstabel for VMS	15
Kommando introduktion.....	16
<i>Kommando eksempel</i>	16
Kommando metoder	17
<i>Kommando funktioner</i>	17
<i>Kommando betydninger</i>	17
<i>Kommando eksempler</i>	17
Kommando modtagergrupper	18
<i>Gruppe inddelinger</i>	18

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



DATA GATEWAY

Brugervejledning

Gruppe prioriteter.....	18
Gruppe eksempler.....	18
Kommandoliste.....	19
Adgangskontrol.....	19
Modtager til meddelelser og alarmer.....	20
Systemindstillinger.....	21
Adresstype DR - status for on/off værdier(indgange).....	22
Adresstype VRC/VRCD - opsætning at tællere.....	24
Adresstype VR - status for variable værdier(analogindgange).....	25
Adresstype DW - kontrol af on/off værdier(udgange).....	26
Kalender til at sende gruppe(r) af værdier.....	27
Konfiguration af dataloggeren.....	28
Spændingsforsyning.....	29
Afprøvning.....	29
VMS indstillinger for beskedcenteret.....	30
VMS indstillinger for synkronisering af dataloggeren.....	30
Betjening.....	31
Installation.....	32
VikMote V90.....	32
VikMote V40 udvidelsesmodul.....	33
VikMote V90 batteribackup intern.....	34
Montage.....	34
VikMote V90 dimensioner.....	34
VikMote V40 dimensioner.....	34
Teknisk data.....	35
VikMote V90.....	35
VikMote V40.....	36
VikMote V90 batteribackup intern.....	37
VikMote V90 hovedspænding.....	37
VikMote V90 SO switche(opsætning af digitalindgange).....	37
VikMote sumtællere.....	37
VikMote databehandling.....	38
VikMote V90 datalogger.....	38
VikMote V90 DC udgang på intern batteridrift.....	38
VikMote SMS beskeder.....	38
VikMote programopdateringer.....	38
VikMote support for GPRS - udbyderliste.....	38
Bestemmelser.....	39
Fejlfinding.....	40
VikMote kan ikke ringe eller sende SMS beskeder?.....	40
Du modtager ikke SMS beskeder?.....	40
VikMote V90 digitalindgange virker ikke?.....	40
Kommandoliste til dagligbrug.....	41

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.




Tak

Tak, fordi du valgte et produkt fra Vikingegaarden. Vi håber, du vil få glæde af produktets mange fordele. De særlige funktioner, som Internetløsningen VMS gør, at systemet er fleksibelt og nemt at anvende.

Oversigtstegning

Tegningen viser systemets muligheder for kommunikation og tilslutninger.

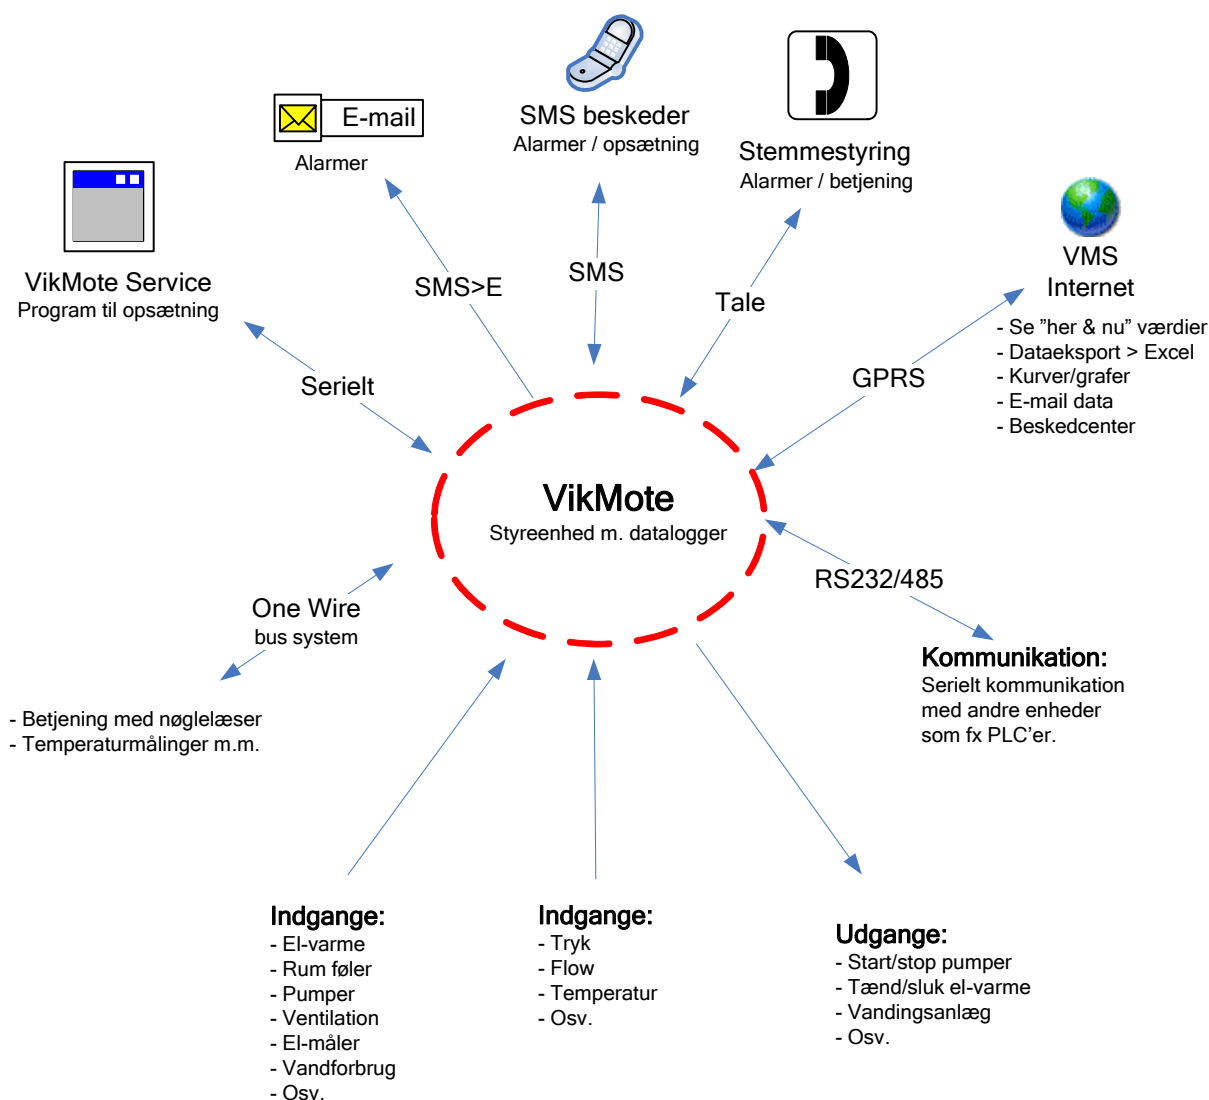

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Oversigt over VikMote


VikMote V90 består af en enhed med indbygget datalogger og GSM/GPRS modem.

VikMote


VikMote overvåger digitale og analoge indgange, som fx tryk og temperatur m.m. og kontrollerer udgange(tænd/sluk). VikMote betjenes via SMS beskeder eller med VMS(Internettet). Meddelelser sendes til VMS og/eller som SMS beskeder og/eller via talestyring. VikMote er altid online via 2-vejs GPRS. Det gør, at du fx kan tænde og slukke udgange.

Netværk

VikMote netværk, der kommunikerer med udvidelsesmoduler.

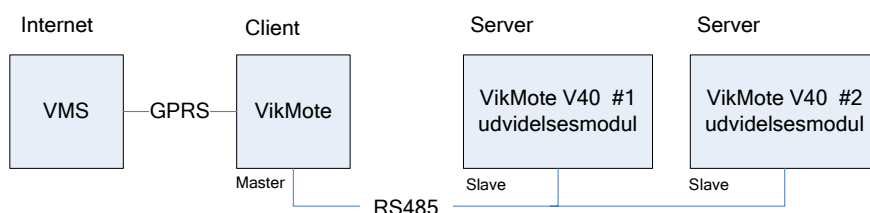

VikMote netværk, der kommunikerer med eksterne enheder. Se protokoller på side 7.

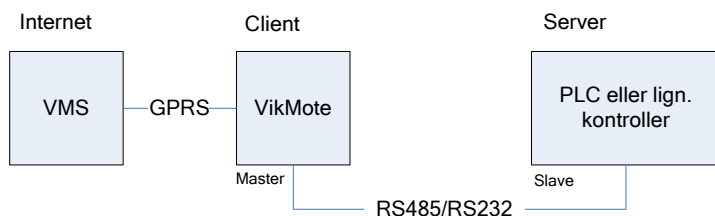

Gateway

VikMote er en 2-vejs gateway mellem VMS og tilsluttet udstyr, som fx en PLC. PLC'en kan sende alarmer og værdier m.m. til VikMote, som automatisk vises i VMS. Brugeren kan sende opsætninger og kontrollere udgange m.m. fra VMS, som sendes til PLC'en.

VikMote gateway gør, at det er PLC'en og opsætningen i VMS, som skaber løsningen!




DATA GATEWAY


Skabeloner

VikMote er kompatibel med skabelonerne i VMS. Det betyder, at alle indgange, udgange og dataloggeren m.m. kan vises, kontrolleres og administreres fra VMS. Tekster, alarmbeskrivelser, opsætninger og funktioner m.m. tilpasses med VMS. Det gælder også adresser og ind-/udgange fra eksterne enheder og udvidelsesmoduler. For mere information henvises der til protokolbeskrivelserne.

Kommunikationsveje for VMS og VikMote gateway og tilsluttet udstyr:

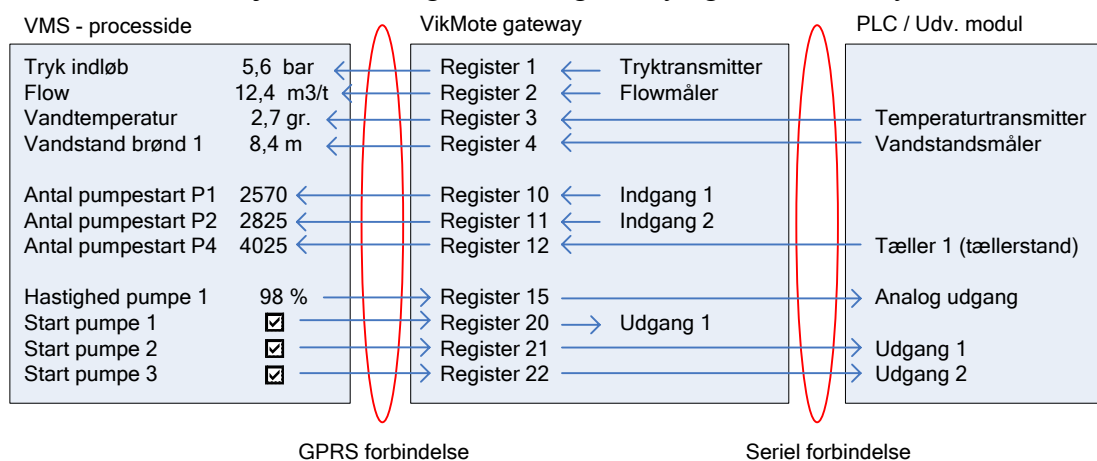

Opsætning af værdier og recepter via VMS profiler:

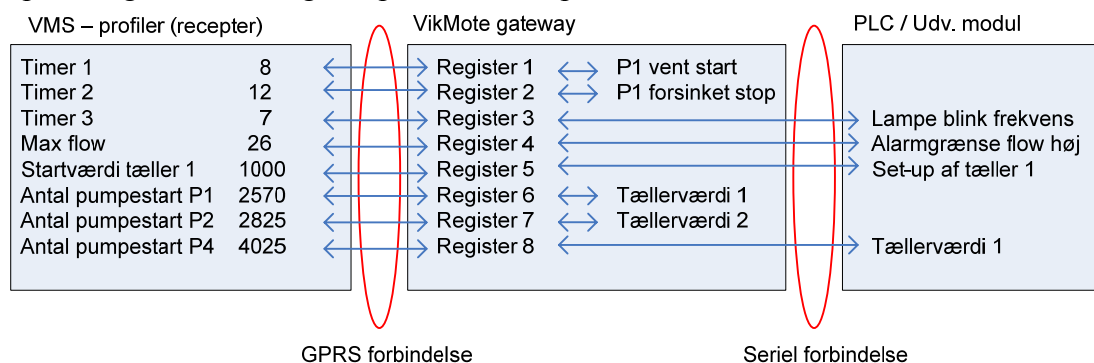

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Moduloversigt

VikMote er modulopbygget, som giver mange muligheder og former for tilpasninger. Tabellen viser antal alarmer og adresser, som er tilgængelige i de forskellige moduler. Se også ”Datatyper” på side 14 og Adressebetegnelser på side 14.

VikMote V90

Beskrivelse	Alarmer		Adresser						Seriel	
	DR	VR	DR	DW	DWL	VR	VRC/D	VW	RS232	RS485
VikMote som enkelt enhed.	4	4	4	4	2	4	4	-	nej	nej
VikMote med optil 2 VikMote V40 udvidelsesmoduler.	2x28	2x12	28	28	2	12	28	-	nej	ja ☐
VikMote SMALL med ekstern kommunikation til fx en PLC.	2x64	2x16	64	16	-	16	8	8	ja	ja ☐
VikMote MEDIUM med ekstern kommunikation til fx en PLC.	2x128	2x32	128	32	-	32	16	16	ja	ja ☐
VikMote LARGE med ekstern kommunikation til fx en PLC.	2x256	2x64	256	62	-	64	32	32	ja	ja ☐

Protokoller

VikMote kommunikerer via standard protokoller.

1. Vikingegaardens ASCII protokol, som nemt kan implementeres i det eksterne udstyr.
2. Mitsubishi MC1 ASCHII standard protokol.

For mere information henvises der til protokolbeskrivelserne.

Serviceprogram

”VikMote Service” er et program til opsætning af VikMote. Programmet kan hentes på www.vikingegaarden.com eller på [ftp.5001.dk](ftp://5001.dk)



Sikkerhed og adgangskoder

- VikMote er beskyttet med adgangskode, som serviceprogrammer m.m. anvender ved seriel, modem eller GPRS forbindelse.
- SMS beskeder anvender adgangskode. Hvis koden ikke anvendes i selve SMS beskeden afvises denne af VikMote.
- Ved taleopkald til VikMote indtastes adgangskode. Er koden forkert afbryder VikMote forbindelsen.

Sikkerheden kan forhøjes med godkendelse af opkaldsnummeret. Se forhøjet sikkerhed på side 13.

Før brug – lav ny adgangskode(vigtig)

VikMote leveres med fabriksindstillet adgangskode, som skal ændres af hensyn til sikkerheden og inden systemet tages i brug.

Bag på VikMote eller på siden findes serienummeret (s/n), som er adgangskoden.

Se side 19 for indstilling af ny adgangskode med SMS beskeden '**KODE**'.



Kom nemt i gang...

”kom nemt i gang” beskriver, hvordan VikMote opsættes med de mest anvendte funktioner.

Montagevejledning

Emne	Det gør du!	Udført
Før installation...	- Læs venligst afsnittes vedr. installation på side 32. - Læs venligst afsnittes vedr. teknisk data på side 35.	<input type="checkbox"/>
SIM kort...	- Se side 13 for opsætning af SIM kort. - Se SMS beskeden <u>PIN</u> på side 21 vedr. PIN koden.	<input type="checkbox"/>
GSM antenne...	- GSM antennen monteres.	<input type="checkbox"/>
Signaler...	- Ind-/udgange monteres ifølge diagrammer på side 32.	<input type="checkbox"/>
Kommunikation...	- Monter signalkabel(er) ifølge diagrammer på side 32.	<input type="checkbox"/>
Intern batteribackup...	- Monter batteriet og tilslut stikket som vist på side 34.	<input type="checkbox"/>
Strømforsyning...	- Tilslut strømforsyningen ifølge diagrammer på side 32. - VikMote starter op og indlæser fabriksindstillinger. - VikMote er klar til opsætning.	<input type="checkbox"/>
Drift / GSM signal...	- Kontrollerer om VikMote er tændt og om GSM signalet er i orden. Se lamper på side 12.	<input type="checkbox"/>
VMS forbindelse...	- Kontrollerer om VikMote er forbundet til VMS serveren. Se lamper på side 12.	<input type="checkbox"/>

Opsætningsvejledning

Emne	Det gør du!	Udført
Værd at vide...	- Se ”Værd at vide” på side 10.	<input type="checkbox"/>
Ordforklaringer...	- Se ”Ordforklaringer” på side 10.	<input type="checkbox"/>
Adresser...	- Læs om adresser og datatyper på side 14 og side 15.	<input type="checkbox"/>
Kommando introduktion...	- Læs introduktionen til kommandoer på side 16.	<input type="checkbox"/>
Kommando metoder...	- Læs kommandometoder på side 17.	<input type="checkbox"/>
Kommando modtager...	- Læs kommando og modtagergrupper på side 18.	<input type="checkbox"/>
Kommandoliste...	- Gennemgå listen af kommandoer og indstil parametre, tilføj modtagere, indstil datalogger m.m. Listen starter på side 19.	<input type="checkbox"/>
Adgangskode...	- Er der lavet en ny adgangskode, som beskrevet på side 8.	<input type="checkbox"/>
Forhøjet sikkerhed...	- Indstil forhøjet sikkerhed og rettigheder. Se side 13.	<input type="checkbox"/>
Afprøvning...	Afprøv alle kombinationer af alarmer.	<input type="checkbox"/>

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Værd at vide...

1. Alle kommandoer i manualen er vist **uden brug af adgangskode** før kommandoen. Se fx side 16.
2. I VMS skal adgangskode før kommando ikke anvendes. Se eksempel på side 16.
3. Kommandoer kan indeholde både store og små bogstaver. Se fx side 16.
4. Alle systemmeddelelser/-alarmer som fx "hovedspænding lav" fra VikMote sendes kun til systemgruppen(SSYS,TSYS og/eller ESYS) og til VMS α . Se side 20.
5. Når GPRS anvendes henter VikMote SMS beskeder hvert minut. Se side 38.

Ordforklaringer

1. α = optioner.
2. # = aktuel indgang/udgangs nummer. Fx ON# kan erstattes med ON2(tænd udgang 2).



Funktioner

Følgende er beskrevet VikMotes funktioner og kommunikationsmuligheder.

VMS ☒

VMS Internet gør, at brugere kan kontrollere, fjernbetjene og opsætte VikMote fra pc'er med Internet adgang. VMS alarmcentral håndterer alle alarmer og godkendelser. Der er mulighed for online præsentation af data, kurver eller tabeller. For yderligere oplysninger henvises til VMS.

SMS besked

VikMote kan betjenes via SMS beskeder. Send en SMS besked til VikMote og den udfører funktionen. VikMote sender meddelelser og alarmer som SMS beskeder til en eller flere numre.

E-mail

VikMote sender meddelelser og alarmer til en eller flere E-mail adresser.

Stemmestyring ☒

Ved opkald fra VikMote, præsenteres via stemmestyringen, de tilgængelige valgmuligheder (for eksempel "tast 1 for godkend alarm").

Ved tilstandsændringer (overvågning) ringer VikMote automatisk op til de telefonnumre, som er på listen. Hvis første opkald til "bruger 1" ikke godkendes, ringes til den næste på listen. VikMote fortsætter med opkald indtil godkendelsen er opnået eller alle numre på listen har været kontaktet. Godkendes et opkald ikke sendes en SMS besked, der viser, at alarmeren ikke blev godkendt. Ved opkald til VikMote kan alarmer godkendes, udgange tændes/slukkes m.m.

Visualisering ☒

Alarmudgangen (horn) aktiveres, når der er registreret en eller flere alarmer.

Har VikMote aktive alarmer, som ikke blev godkendt, er alarmudgangen (lampe) aktiveret indtil godkendelse finder sted.

Batteribackup intern ☒

Det er muligt, at tilslutte en intern batteribackup. Ved strømsvigt meldes til bruger at hovedforsyningen er afbrudt og når hovedspændingen igen er tilsluttet. VikMote vedligeholder og oplader batteriet automatisk. Se teknisk data på side 35.



VikMote Lamper

VikMote har lamper, der viser om systemet er i orden og at kommunikationen er i drift.

VikMote V90 systemlampe

Systemlampen(**nederste** lampe) viser VikMotes drift som følgende:

- Blinkende grøn betyder, at VikMote er i orden.
- Blinkende orange betyder, at VikMote er i orden og der kommunikeres med systemværktøjer(evt. opgradering).

VikMote V90 driftslampe

Driftslampen(**øverste** lampe) viser VikMotes kommunikationsstatus, samt dækningsforhold. Vær opmærksom på, at driftslampen kan tage op til flere minutter at opdatere.

- **Ingen lys** betyder, at GSM modemmet er ved at tænde.
- **Rød hurtig blinkende** betyder, at SIM kortet ikke er monteret / har forkert pin kode!
- **Rød blinkende** betyder, at GSM forbindelse er ved at blive etableret.
- **Rød** betyder, at der ikke er GSM dækning eller meget dårlig dækning!
- **Rød blink hver 5 sekund** betyder, GSM modemmet er slukket(strømbesparende).
- **Orange blinkende** betyder, at GPRS forbindelse er ved at blive etableret.
- **Orange** betyder, at der er forbindelse til GPRS.
- **Grøn blinkende** betyder, at VikMote er forbundet til VMS og at GSM dækningen er under anbefalet styrke!
- **Grøn** betyder, at VikMote er forbundet til VMS og alt er i orden.

VikMote tænd/sluk overvågning

Overvågningen kan tændes og slukkes. Når overvågningen tændes, så sender VikMote ikke meddelelser på evt. stående alarmer. VikMote sender kun meddelelser for alarmer, som er opstået efter tændt overvågning. Der gælder også når service afsluttes(se side 22).

1. Når VikMote starter, så tændes overvågningen.
2. Slukkes overvågningen, så sendes og registreres der ikke alarmer.
3. Har service slukket overvågningen, så sendes og registreres der ikke alarmer.



Opsætning

VikMote er leveret med fabriksindstillinger, som tilpasses den enkelte installation.

SIM kort

Der skal sættes et SIM kort i VikMote. Enhver SIM kort kan anvendes inklusiv taletidskort. SIM kortet skal kunne anvende SMS beskeder. Anvendes talestyring skal kortet også understøtte tale. Ved VMS Internet løsninger skal der være GPRS på SIM kortet.

SIM kortet monteres som følgende:

- VikMote skal være uden spænding, når SIM kortet monteres.
- Der må ikke være adresser/kontakter på SIM kortet.
- Er der PIN kode på SIM kortet skal VikMote opsættes med koden **eller** PIN koden fjernes fra SIM kortet med en mobiltelefon.

Forhøjet sikkerhed og rettigheder(vigtig)

Forhøjet sikkerhed anvendes kun i **forbindelse med SMS beskeder** fra mobiltelefoner.


For at få adgang til VikMote skal adgangskode anvendes. Sikkerheden kan forhøjes ved **kun** at tillade adgang fra telefonnumre, som er gemt i VikMote. Dvs. opkald og SMS beskeder afvises, hvis telefonnummeret der ringes eller sendes fra **ikke** er gemt i VikMote, selvom adgangskoden er korrekt. Forhøjet sikkerhed anvendes også til styre rettighederne for bruger og administrator. Dvs. er forhøjet sikkerhed **slået fra** har alle brugere administrator rettigheder! Sikkerheden indstilles med en omskifter(switch).

VikMote V90 sikkerhedsindstilling

På billedet vises blokken med omskiftere, som er placeret inde i VikMote.

Omskifter 1 anvendes til godkendelse af telefonnumre:

- ON betyder, at både adgangskode og godkendelse af telefonnumre anvendes (anbefalet indstilling).
- OFF betyder, at kun adgangskode anvendes og alle har administrator rettigheder!



Adressetabel for VikMote(ind-/udgange)

VikMotes ind-/udgange betegnes som adresser. Fx er DR2 adressen for digitalindgang 2 på VikMote V90 og DR5 er adressen for digitalindgang 1 på VikMote V40 udvidelsesmodul.

Datatyper

1. **D** (bit) betyder on/off værdier, som fx status på en indgang eller styring af en udgang.
2. **V** (32 bit) betyder variable værdier, som fx en måling fra en temperaturtransmitter.
 - **C** betyder, at **V** er en sumtæller. **D** betyder, at **C** er en differencetæller.
3. **R** (read) betyder læs data fra VikMote.
4. **W** (write) betyder skriv data til VikMote.
 - **L** betyder, at **W** skriver til lamperne(led) på VikMote(kun på udvidelsesmodulerne).

Adressebetegnelser

1. **DR** er adressen for status af on/off værdier.
2. **DW** er adressen for styring af on/off værdier.
3. **DWL** er adressen for styring af VikMotes lamper.
4. **VR** er adressen for status af variable værdier.
5. **VRC** er adressen for status af sumtællere.
6. **VRCd** er adressen for status af differencetællere.
7. **VW** er adressen for styring af variable værdier.

VikMote V90 adresetabel med VikMote V40 udvidelsesmodul(er)

Adresse	Enhed	Type	Beskrivelse
DR1..4	V90	Digitalindgang	DR1 = indgang1, DR2 = indgang2...
DR 5..16	V40-1		DR5 = indgang1, DR6 = indgang2...
DR 17..28	V40-2		DR17 = indgang1, DR18 = indgang2...
DW1..4	V90	Digitaludgang	DW1 = udgang1, DW2 = udgang2...
DW5..16	V40-1		DW5 = udgang1, DW6 = udgang2...
DW17..28	V40-2		DW17 = udgang1, DW18 = udgang2...
VR1..4	V90	Analogindgang	VR1 = indgang1, VR2 = indgang2...
VR5..8	V40-1		VR5 = indgang1, VR6 = indgang2...
VR9..12	V40-2		VR9 = indgang1, VR10 = indgang2...
VW1..4	V90	Analogudgang	VW1 = udgang1, VW2 = udgang2...
VW5..8	V40-1		VW5 = udgang1, VW6 = udgang2...
VW9..12	V40-2		VW9 = udgang1, VW10 = udgang2...

VikMote V90 adresetabel med serielkommunikation(eksempel)

Adressetabellen viser anvendelsen af adresser, når eksternudstyr er seriel tilsluttet. Se protokolbeskrivelserne for mere information.

Adresse	Enhed	Type	Beskrivelse
DR1..XX	V90	Bit	DR1- adresse 1 bit 1, register 1 bit 2...
DW1..XX		Bit	DW1- adresse 2 bit 1, register 2 bit 2...
VR1..XX		32 bit	VR1- adresse 3...
VW1..XX		32 bit	VW1- adresse 4...

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Adressetabel for VMS

Tabellen viser sammenhængen mellem VikMote adresser og VMS adresser. VMS adresserne anvendes til opsætning af skabelonsider i VMS og visning af online værdier m.m. Se VikMote adressedtabel på side 14 og tilgængelige adresser på side 7.

VMS		VikMote	Beskrivelse
Adresse	bit	Adresse*	
1	1	DR1	Status på on/off værdier. Der er ialt 256 DR indgange. DR1 læses fra VMS på adresse 1, bit 1 og DR2 fra adresse 1, bit 2 osv. Se side 22 for opsætning af DR alarmer m.m.
	2	DR2	
	3..31	DR3..31	
	2	1..31	
3	1..31	DR63..93	
4	1..31	DR94..124	
5	1..31	DR125..155	
6	1..31	DR156..186	
7	1..31	DR187..217	
8	1..31	DR218..248	
9	1..8	DR249..256	
10	-	VR1	Status på variable værdier. Der er ialt 64 VR indgange. VR1 læses fra VMS på adresse 10 og VR2 fra adresse 11 osv. Se side 25 for opsætning af VR alarmer m.m.
11..73	-	VR2..64	
74	-	VRC1	Status på sumtæller. Der er ialt 32 VRC tællere. VRC1 læses fra VMS på adresse 74 og VRC2 fra adresse 75 osv. Se side 27 for opsætning af VRC rapporter m.m.
75..105	-	VRC2..32	
-	-	VRCD1..32	Status på differencetæller. Der er ialt 32 VRCD tællere. VRCD kan ikke online læses fra VMS, men vises som loggede værdier. Se side 27 for opsætning af VRCD rapporter m.m.
106	1	DW1	Styring af on/off værdier. Der er ialt 62 DW udgange. DW1 kontrolleres fra VMS på adresse 106, bit 1 og DW2 fra adresse 106, bit 2 osv.
	2	DW2..	
	3..31	DW3..31	
107	1..31	DW32..62	
108	1	DWL1	Tænd lampe 1 på udvidelsesmodul 1, som grøn **
	2	DWL2	Tænd lampe 1 på udvidelsesmodul 1, som rød **
	3	DWL3	Tænd lampe 2 på udvidelsesmodul 1, som grøn **
	4	DWL4	Tænd lampe 2 på udvidelsesmodul 1, som rød **
	5..8	DWL5..8	Tænd lampe 1 og 2 på udvidelsesmodul 2 (samme metode som DWL1..4) **
109	-	VW1	Styring af variable værdier. Der er ialt 32 VW udgange. VW1 kontrolleres fra VMS på adresse 110 og VW2 fra adresse 111 osv.
110..140	-	VW2..32	
141..159	-	-	-
160..256	-	PRO1..96	VMS profiler til recepter. Se VMS for flere informationer.
* Antal tilgængelige adresser er afhængig af programtypen. Se side 7.			
** Anvendes kun når udvidelsesmoduler er tilsluttet.			



Kommando metoder

Kommandoer kan sammensættes. Der gør, at med en operation kan flere funktioner udføres. En kommando kan også indeholde flere indstillinger i en operation.

Kommando funktioner

Kommandoer kan sammensættes med tegn, som udfører en bestemt operation.

1. * stjerne anvendes til at slette opsætninger.
2. ? spørgsmålstegn svarer tilbage med VikMotes indstilling for valgt kommando.
3. # havelåge har 2 funktioner:
 - a. anvendes til at erstatte ønsket nummer. Fx ON# kan betyde ON1.
 - b. anvendes som separator hvor kommandoer sammensættes. Fx ON1#ON2.

Kommando betydninger

Kommandoer kan være formateret, så de har bestemte betydninger.

1. Kommandoer som er understreget er for **administrator**(administrator har rettigheder til alt).
2. Kommandoer som IKKE er understreget er for **bruger**.
3. Kommandoer med **fed skrift** er de mest anvendte.

Kommando eksempler

Note.: I VMS skal adgangskode før kommando ikke anvendes. Se eksempel på side 16.

1. *1234 BRUGER?* sender listen af telefonnumre for BRUGER tilbage.
2. *1234 BRUGER** sletter alle telefonnumre for BRUGER.
3. *1234 BRUGER 11111111* gemmer BRUGER telefonnummer 11111111.
4. *1234 BRUGER 22222222,33333333,44444444* gemmer 3 telefonnumre for BRUGER i en operation.
5. *1234 ON1* gør, at udgang 1 bliver tændt.
6. *1234 ON1#ON2#ON3#* gør, at 3 udgange tændes i en operation.

Kommando eksempel for ændring af VikMotes kode

1. *1234 KODEDEV XXXX:2214* ændrer VikMotes fabriksindstillede adgangskode til 2214.
Note: denne kode anvendes af VMS og VikMote service m.m.

Kommando eksempel for ændring af kode til kommandoer

1. *1234 KODE 2222* tilføjer kode for kommandoer, som anvendes til SMS beskeder.
2. *2222 KODE 333,444* tilføjer 2 koder for kommandoer, som anvendes til SMS beskeder.
3. *2222 KODE** sletter koder for kommandoer, som gør, at kode ikke skal anvendes til SMS beskeder.



Kommando modtagergrupper

Modtagergrupper er modtagere til meddelelser og alarmer m.m. Fx sendes ” hovedspænding afbrudt” til alle modtagere, som er gemt i systemgruppen.

Gruppe inddelinger

Grupper er inddelt i forskellige kategorier. Se også side 20.

1. **SYS** gruppen er til VikMotes systemalarmer, som fx ”hovedspænding afbrudt”
2. **DR** gruppen er til on/off alarmer, som fx ”Alarm-hovedpumpen er stoppet”.
3. **VR** gruppen er til variable alarmer, som fx ”Alarm-trykket er for høj”.
4. **KAL** gruppen er til meddelelser, som sendes på bestemte tidspunkter. Se også side 27.

Gruppe prioriteter

VikMote forsøger først at sende til gruppen, hvorfra alarmen opstod. Hvis gruppen er tom forsøger den at sende til modtager i respektiv gruppe 0 og derefter til systemgruppen.

Prioriteter:


1. Alle meddelelser og alarmer sendes som standard til systemgruppen. Dvs. gemmes fx et mobiltelefonnummer i SSYS, så modtages **ALLE** meddelelser og alarmer på dette nummer.
2. Meddelelser og alarmer sendes til respektiv gruppe 0. Dvs. gemmes fx et mobiltelefonnummer i SDR0 (DR gruppe 0), så modtages **ALLE** DR alarmer på dette nummer.
3. Hver adresse(se side 14) kan tildeles hver sin gruppe. Hvis fx SDR2(se side 20) tildeles et mobiltelefonnummer til SMS beskeder vil DR2 kun sende til modtagere oprettet i gruppe 2. Dvs. når en gruppe tages i brug til en adresse vil gruppe 0 **IKKE** blive anvendt for den pågældende adresse.

Gruppe eksempler

1. Opret modtager til SMS beskeder i systemgruppen: *SSYS 12345678* (alle alarmer sendes til 12345678).
2. Opret modtager til SMS beskeder i gruppe 0: *SDR0 12345678* (alle DR alarmer sendes til 12345678).
3. Opret modtager til E-mail i gruppe 0: *EDR0 uu@vg.dk* (alle DR alarmer sendes også til uu@vg.dk).
4. Opret modtager til SMS beskeder i gruppe 2: *SDR2 22334455* (alarmer fra DR2 sendes kun til 22334455, fordi den nu anvender gruppe 2 og ikke længere gruppe 0).
4. Opret modtager til E-mail i gruppe 2: *EDR2 p@vg.dk* (alarmer fra DR2 sendes også til p@vg.dk).

Grupper som grafisk visning

Billedet viser et grafisk eksempel på hvordan meddelelser og alarmer sendes fra VikMote.

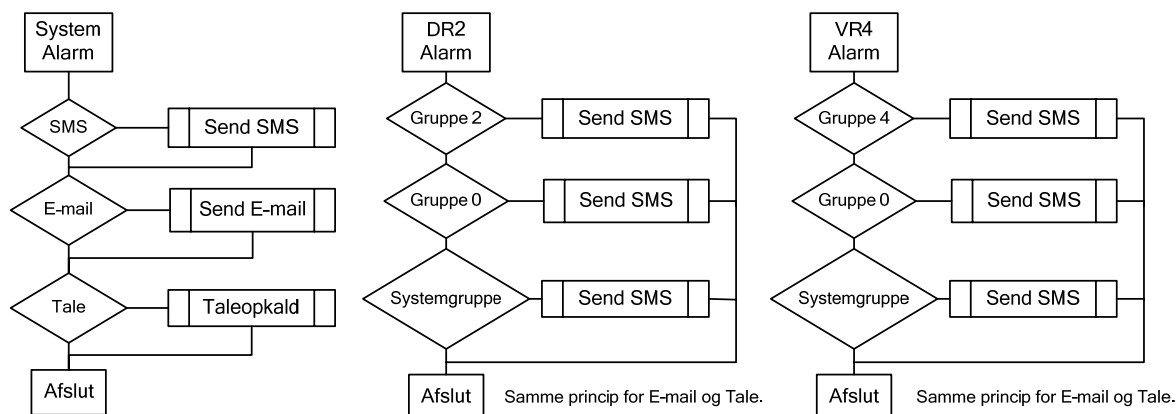

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Kommandoliste

Adgangskontrol				
Opsætning af adgangskoder og adgangskontrol for bruger og administrator.				
1. Godkendelse af telefonnumre anvendes, når forhøjet sikkerhed er aktiveret. Se side 13.				
Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
	<u>KODE</u>	>	+	<p>KODE tilføjer adgangskoder for SMS beskeder og tale. Der kan anvendes flere koder. Slettes listen med koder er VikMote uden adgangskontrol og adgangskode skal ikke anvendes!</p> <p>Der er vigtig at lave en ny adgangskode! VikMote anvender serienummeret * som fabriksindstillet adgangskode. VikMote sletter den fabriksindstillede kode, når ny kode modtages.</p> <p>* Evt. nuller foran serienummeret skal ikke anvendes.</p> <p><i>KODE 1234,5678 (tilføjer adgangskoderne 1234 og 5678)</i></p>
	<u>KODEDEV</u>	-	+	<p>KODEDEV ændrer VikMotes adgangskode for VMS og programmer, som kan forbindes til VikMote. Ændres adgangskoden skal adgangskoden også ændres i VMS. Er enheden tilmeldt automatisk opdateringer skal kodeændringen sendes skriftligt til Vikingegaarden. Det er vigtig, at gemme koden. Mistes koden, kontakt leverandøren.</p> <p>Det er kun nødvendigt at ændre koden, hvis programmet "VikMote Service" anvendes. For at ændre koden skal eksisterende kode anvendes, undtaget førstegang den ændres.</p> <p>Førstegang: (eksisterende kode skal være XXXX) <i>KODEDEV XXXX:2214 (ændrer koden fra XXXX til 2214)</i> Normal: <i>KODEDEV 2214:4455 (ændrer koden fra 2214 til 4455)</i></p>
	<u>ADMIN</u>	-	+	<p>ADMIN tilføjer telefonnumre, som giver administratoradgang til betjening af alle funktioner(modtager ikke alarmer). Forhøjet sikkerhed skal være aktiveret(se side 13). Der skal anvendes landekode.</p> <p><i>ADMIN +4512345678,+4599999999 (tilføjer 2 telefonnumre)</i></p>
	<u>BRUGER</u>	-	+	<p>BRUGER tilføjer telefonnumre, som giver brugeradgang til betjening af dagligdagsfunktioner(modtager ikke alarmer). Forhøjet sikkerhed skal være aktiveret(se side 13). Fx kan bruger godkende alarmer og forespørge på status af indgange. Der skal anvendes landekode.</p> <p><i>BRUGER +4522222222,+4533333333 (tilføjer 2 telefonnumre)</i></p>

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



DATA GATEWAY

Brugervejledning

Modtager til meddelelser og alarmer

Meddelelser og alarmer sendes til forskellige modtagertyper fra VikMote.

Se side 18 for anvendelsen af **grupper** og side 14 for **adresser**.

Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
	T... (tale)	-	+	Tilføjer modtager(telefonnumre) til taleopkald. TSYS tilføjer numre for alle meddelelser og alarmer * TDR# tilføjer numre for adressetype DR. TVR# tilføjer numre for adressetype VR. <i>TSYS 12345678 (tilføjer et nummer til systemgruppen)</i> <i>TDR0 12345678 (tilføjer et nummer til adresse DR0(gruppe 0))</i> <i>TDR5 22334455 (tilføjer et nummer til adresse DR5(gruppe 5))</i> <i>TVR0 12345678 (tilføjer et nummer til adresse VR0(gruppe 0))</i> <i>TVR5 22334455 (tilføjer et nummer til adresse VR5(gruppe 5))</i>
	S... (SMS)	-	+	Tilføjer modtager(mobiltelefonnumre) til SMS beskeder. SSYS tilføjer numre for alle meddelelser og alarmer * SKAL tilføjer numre for gruppeværdier. Se også side 27. <i>Avanceret:</i> SDR# tilføjer numre for adressetype DR. SVR# tilføjer numre for adressetype VR. <i>SSYS 12345678 (tilføjer et nummer til systemgruppen)</i> <i>SDR0 12345678 (tilføjer et nummer til adresse DR0(gruppe 0))</i> <i>SDR2 22334455 (tilføjer et nummer til adresse DR2(gruppe 2))</i> <i>SVR0 12345678 (tilføjer et nummer til adresse VR0(gruppe 0))</i> <i>SVR2 22334455 (tilføjer et nummer til adresse VR2(gruppe 2))</i> <i>SKAL 12345678 (tilføjer et nummer til kalendergruppe 0)</i>
	E... (E-mail)	-	+	Tilføjer modtager(E-mail) til E-mails via SMS service ESYS tilføjer E-mail adresse(r) for alle meddelelser og alarmer * EKAL tilføjer E-mail adresse(r) gruppeværdier. Se også side 27. <i>Avanceret:</i> EDR# tilføjer E-mail adresse(r) for adressetype DR. EVR# tilføjer E-mail adresse(r) for adressetype VR. <i>ESYS info@vg.dk (tilføjer en adresse til systemgruppen)</i> <i>EDR0 info@vg.dk (tilføjer en adresse tilDR0(gruppe 0))</i> <i>EDR3 ttk@vg.dk (tilføjer en adresse til DR3(gruppe 3))</i> <i>EVR0 info@vg.dk (tilføjer en adresse tilVR0(gruppe 0))</i> <i>EVR3 ttk@vg.dk (tilføjer en adresse til VR3(gruppe 3))</i> <i>EKAL info@vg.dk (tilføjer en adresse til kalendergruppe 0)</i>
	P0	-	+	P0 tilføjer nummeret på teleoperatøren som anvendes til E-mail. (Vær opmærksom på, at ikke alle teleoperatører har denne service.) Eksempler: TDC = 200, Orange = 999, Telia = 1010 <i>P0 200 (gør, at E-mail anvender servicenummer 200 fra TDC)</i>
	TL	-	+	TL sender listen af telefonnumre for alle grupper.
	SL	-	+	SL sender listen af mobiltelefonnumre for alle grupper.
	EL	-	+	EL sender listen af E-mail adresser for alle grupper.
* Alle meddelelser og alarmer sendes til systemgruppen, undtaget når andre grupper anvendes. Oprettede telefonnumre til fx DR0 sendes alle DR alarmer til DRO. Se også eksempler på side 18.				

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Vikingegaarden
Tinnetvej 70
DK, 7173 Vonge
www.vikingegaarden.com

20/41

12JUL06 - 01.00.02

DATA GATEWAY

Brugervejledning

Systemindstillinger				
Systemindstillinger for VikMote.				
Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
8 [298]	<u>TZONE</u>	0 (timer)	+	TZONE indstiller VikMote's tidszone og anvendes kun til SMS beskeder. Område: -/+ 12. <i>TZONE 1 (indstiller tidszonen til 1 som fx. anvendes for Danmark)</i>
	<u>UR</u>	-	+	UR indstillinger uret i VikMote. Timezonen skal indstilles først. Se TZONE på side 21. Stilles uret tilbage i tiden anbefales det at genstarte VikMote. Format: HHMM <i>UR 1230 (indstiller uret til klokken 12:30)</i>
	<u>DATO</u>	-	+	DATO indstillinger datoen i VikMote. Stilles uret tilbage i tiden anbefales det at genstarte VikMote. Format: YYYYMMDD <i>DATO 20060419 (indstiller datoen til 19/04-2005)</i>
5 7	<u>NAVN</u>	VIK...	+	NAVN gør, at alle alarmer vil starte meddelelsen med valgt navn. Anvendes til identifikation af VikMote. <i>NAVN Tinnetvej 70 (navngiver VikMote til Tinnetvej 70)</i>
8 [294]	<u>TALE</u>	0	- ☐	TALE gør, at VikMote kan besvare taleopkald <i>TALE 1 (gør at VikMote besvarer taleopkald)</i> <i>TALE 0 (gør at VikMote IKKE besvarer taleopkald)</i>
8 [295]	<u>OV BET</u>	0	+	OV BET gør, at brugere kan tænde og slukke overvågningen. Normalt er det kun for administrator. Forhøjet sikkerhed skal være aktiveret. VikMote skal genstartes . <i>OV BET 1 (gør, at bruger også kan tænde/slukke overvågningen)</i> <i>OV BET 0 (gør, at kun administrator kan tænde/slukke overvåg.)</i>
	<u>PIN</u>	0000	+	PIN anvendes hvis SIM kortet anvender PIN kode. Fx anvender SIM kortet PIN kode 3344. VikMote opsættes til samme kode. <i>PIN 3344 (gør, at VikMote anvender 3344 som PIN kode)</i> <i>PIN 0000 (gør, at VikMote ikke anvender PIN kode)</i>
16 [2]	<u>AUTO</u>	0 (time)	+	AUTO gør, at VikMote sender en meddelelse, for at bekræfte den er funktionsdygtig. Værdien indstiller, hvor ofte meddelelsen skal sendes. Sendes ikke til VMS og kun til modtager i systemgruppen. <i>AUTO 24 (gør, at VikMote sender en meddelelse hver døgn)</i> <i>AUTO 2 (gør, at VikMote sender en meddelelse hver anden time)</i>
16 [3]	<u>AUTOSYNC</u>	07 (time)	+	AUTOSYNC synkroniserer tidspunktet for AUTO funktionen. Indstilles AUTOSYNC til 10 og AUTO til 12, sendes hverdag en meddelelse klokken 10:00 og 22:00(10+12). Område: 1-24 (24 = midnat). <i>AUTOSYNC 10 (gør, at VikMote synkroniserer kl. 10:00)</i>

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



DATA GATEWAY

Brugervejledning

⁸ [296]	<u>MODMAN</u>	0	+	<p>MODMAN gør, at digitalindgange kan anvendes til at vælge alarmmodtagere. Digitalindgange 1 og 2 anvendes. Tabellen viser hvordan indgangene anvendes til at vælge modtagergrupper. Sendes kun til modtager i DR gruppe 1..4. Se opsætning af 'Modtager' på side 20.</p> <p>Bemærk at ALLE alarmer sendes til valgt modtagergruppe.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indgang 2</th> <th>Indgang 1</th> <th>Modtager</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>Gruppe 1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>Gruppe 2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>Gruppe 3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Gruppe 4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>MODMAN 1 (gør, at funktionen anvendes)</i> <i>MODMAN 0 (gør, at funktionen ikke anvendes)</i></p>	Indgang 2	Indgang 1	Modtager	0	0	Gruppe 1	0	1	Gruppe 2	1	0	Gruppe 3	1	1	Gruppe 4
Indgang 2	Indgang 1	Modtager																	
0	0	Gruppe 1																	
0	1	Gruppe 2																	
1	0	Gruppe 3																	
1	1	Gruppe 4																	
⁸ [299]	<u>SNDOV</u>	1	+	<p>SNDOV indstiller, om VikMote skal sende en meddelelse når overvågningen tændes eller slukkes.</p> <p><i>SNDOV 0 (gør, at meddelelser ikke sendes)</i> <i>SNDOV 1 (gør, at meddelelser sendes når overvågningen betjenes)</i></p>															
⁵ [2]	<u>SPROG</u>	0	+	<p>SPROG indstiller sproget, som VikMote anvender når meddelelser sendes. VikMote skal genstartes.</p> <p><i>SPROG 0 (gør, at Dansk vælges)</i> <i>SPROG 1 (gør, at Engelsk vælges)</i></p>															

Adresstype DR - status for on/off værdier(indgange)

Opsætning af adresstype DR. Se side 14 for adresser.

Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
⁸ [5]	<u>OVMAN</u>	0	+	<p>OVMAN gør, at overvågningen kan tændes og slukkes manuelt. Er overvågningen tændt og DR aktiveres(tryk), så slukkes overvågningen og omvendt. Hvis DR er høj, når VikMote starter, tændes eller slukkes overvågningen! Se også <u>UDOVST</u> på side 26 og <u>UDLAMPE</u> på side 26 for statusvisninger. Se DRTH på side 23 for forsinkelse af hvornår alarmer sendes. Område: 0 = ingen funktion, 1..4 = valgt DR anvendes.</p> <p><i>OVMAN 1 (gør, at overvågningen kan betjenes manuelt med DR1)</i></p>
⁸ [100]	<u>SERVICE</u>	0	+	<p>SERVICE gør, at overvågningen slukkes i en vis tid. En meddelelse sendes til VMS beskedcenter, der fortæller, at service er påbegyndt og når den afsluttes(overvågningen tændes). Se også <u>UDOVST</u> på side 26 for statusvisning. Se DRTH på side 23 for forsinkelse af hvornår alarmer sendes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tændes DR kortvarig(fx trykknop) så slukkes overvågningen. Når tiden er udløbet tændes overvågningen. 2. Hvergang DR tændes, så starter tidsmålingen forfra. 3. Tændes DR 2 gange indenfor 4 sek. afsluttes service og overvågningen tændes. 4. Sendes kun til modtager i systemgruppen. <p>Område: 0 = ingen funktion, 1..4 = valgt DR anvendes.</p> <p><i>SERVICE 2 (gør, at servicefunktionen tændes med DR2)</i></p>

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



DATA GATEWAY

Brugervejledning

8 [101]	SERVICETID	2 (timer)	+	<p>SERVICETID bestemmer, hvor lang tid overvågningen skal være slukket, når service funktionen tændes. Når tiden er udløbet tændes overvågningen. Område: 0..127.</p> <p><i>SERVICETID 6 (gør, at overvågningen tændes efter 6 timer)</i></p>
S [31..116] (86)	DRH#	-	+	<p>DRH# gemmer alarmbeskrivelsen, som sendes når DR skifter fra lav til høj eller hvis DR anvendes som tæller(VRC). Se også TIN på side 24. Valgmuligheder: 1..256. Område: **.</p> <p>Hvis DR anvendes til alarmer: <i>DRH2 Pumpe startet (gemmer alarmbeskrivelsen for DR2 høj)</i> Hvis DR(VRC) anvendes som tællerindgang: <i>DRH2 Elmåleren står på KW/t (gemmer besk. for VRC2 tælleren)</i></p>
	DRL#	-	+	<p>DRL# gemmer alarmbeskrivelsen, som sendes når DR skifter fra høj til lav. Valgmuligheder: 1..256. Område: **.</p> <p><i>DRL2 Pumpe stoppet (gemmer alarmbeskrivelsen for DR2 lav)</i></p>
8 [16..43]	DRK#	0	+	<p>DRK# indstiller om DR er normalt høj eller lav(NO/NC). Valgmuligheder: 1..28 *. Område: 0 = normal høj(NO), 1 = normal lav(NC).</p> <p><i>DRK2 1 (gør at DR2 indstilles til normal lav(NO))</i></p>
8 [44..71]	DRT#	0 (sek.)	+	<p>DRT# gør, at DR overvågningen kan forsinkes(prel) i sekunder. Fx skal DR være høj i 2 sekunder inden alarm sendes. Minimum er 2 sekunder. Valgmuligheder: 1..28 *. Område: 0..127.</p> <p><i>DRT2 0 (gør, at overvågning af DR2 forsinkes i 0 sekunder)</i> <i>DRT2 4 (gør, at overvågning af DR2 forsinkes i 4 sekunder)</i></p>
8 [72..99]	DRTV#	0 (sek.)	+	<p>DRTV# gør, at når DR har været aktiveret, skal tiden udløbe, inden den igen kan sende alarmer. Anvendes bla. til rumfølere, hvor kun "en" alarm ønskes. Valgmuligheder: 1..28 *. Område: 0..127.</p> <p><i>DRTV2 10 (gør, at DR2 først kan sende igen efter 10 sekunder)</i></p>
8 [266..293]	DRTH#	0 (sek.)	+	<p>DRTH# anvendes til at forsinke DR alarmer efter de er registrerede. Når en alarm registreres sættes den i kø. Når tiden er udløbet sendes meddelelsen. Hvis overvågningen slukkes inden tiden udløber, sendes meddelelsen ikke. Anvendes typisk i forbindelse med rumfølere, så der er mulighed for at slukke overvågningen inden alarmer sendes. Valgmuligheder: 1..28 *. Område: 0..120.</p> <p><i>DRTH1 60 (gør, at DR1 først sender alarmer efter 60 sekunder og kun hvis overvågningen er tændt)</i></p>
<p>* Bør kun indstilles/anvendes for klienten(VikMote master) og for VikMote udvidelsesmoduler(server(s)).</p> <p>** Gennemsnitslængden er 38 karakterer på tekst. Anvendes fx kun DRH tekster fordobles længden for DRL.</p>				

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Adresstype VRC/VRCD - opsætning at tællere Opsætning af adresstype VRC. Se side 14 for adresser.				
Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
8 [166.. 229]	<u>TIN#</u>	0	+	<p>TIN# gør, at DR konfigureres som sumtæller(VRC), med eller uden differenstæller(VRCD). TIN1 svarer til DR1, TIN2 svarer til DR2 osv. Valgmuligheder: 1..32 *.</p> <p>Område: 0= slukket, 1= sumtæller, 2= sum- og differenstæller **.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se kommandoen DRH på side 23 for opsætning af tekster. 2. ** Se side 28 for beregning af differenstællere. 3. Se specifikationer for sumtællere på side 37. 4. Det højeste tællennummer på udvidelsesmodulerne gør, at alle tællere under dette nummer tændes. Dvs. tændes tæller 3 vil tæller 1 og 2 automatisk tændes. Bemærk at TIN# skal opsættes til hver tæller, også når en række tændes automatisk. Hvis ikke alle tændte tællere er konfigureret med TIN# er DR både en tæller og alarmindgang! 5. VikMote Klient genstarter efter indstilling. VikMote Server skal manuelt genstartes. <p><i>TIN2 1 (gør, at DR2 virker som sumtæller).</i> <i>TIN2 2 (gør, at DR2 også beregnes som differenstæller).</i></p>
16 [80.. 143]	<u>TINS#</u>	0	+	<p>TINS# anvendes til skalering af sum-/differenstællernes værdi. Værdien som gemmes i VikMote er den uskalerede værdi, dvs. antal pulser. TINS1 svarer til DR1, TINS2 svarer til DR2 osv.</p> <p>Skaleringen anvendes når der forespørges på tællerens værdi. Fx er skaleringen 100 og tællerens værdi 1234. Det gør, at værdien som sendes er 12,34. Er skaleringen 100 og tællerens værdi 12, sendes værdien 0,12. Minimumværdien er 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gemmes værdien i dataloggeren, er det tællerens uskalerede værdi, som gemmes. 2. I VMS skales værdierne via opsætningssider til fx visning af online værdier eller som kurver(VMS læser uskalerede værdier). <p>Vises der en * foran modtaget tekst, betyder det, at opsætningen mangles.</p> <p>Valgmuligheder: 1..32. Område: 0..32000.</p> <p><i>TINS2 5 (gør, at tællerværdien skales med 5 på VRC2)</i></p>
-	<u>TINP#</u>	0	+	<p>TINP# anvendes til indstilling af sumtællernes startværdi. Fx indstilles sumtæller 2(VRC2) til værdien 1000. Sumtælleren starter nu fra 1000. TINP1 svarer til DR1, TINP2 svarer til DR2 osv. Valgmuligheder: 1..32. Område: 0.. 2000000000.</p> <p><i>TINP2 1000 (gør, at sumtæller 2 starter med at tælle fra 1000)</i> <i>TINP2 0 (gør, at sumtæller 2 starter med at tælle fra 0)</i></p>



DATA GATEWAY

Brugervejledning

Adresstype VR - status for variable værdier(analogindgange)

Opsætning af adresstype VR. Se side 14 for adresser.

1. Ved anvendelse af VMS skal værdien i VMS vises/opsættes med 2 decimaler, som fx 9,26 bar.

¹⁶ [4..15]	<u>TMIN#</u>	0	+	TMIN# indstiller transmitterens minimumsområde(fx 0 til 10 bar). (TMIN1 svarer til VR1, TMIN2 svarer til VR2 osv.). Valgmuligheder: 1..12 *. Område: 0..32000. <i>TMIN1 0 (indstiller transmitterens minimumsområde til 0)</i>
³² [158..169]	<u>TMAX#</u>	0	+	TMAX# indstiller transmitterens maksimumsområde(fx 0 til 10 bar). (TMAX1 svarer til VR1, TMAX2 svarer til VR2 osv.). Valgmuligheder: 1..12 *. Område: 0..2000000000. <i>TMAX1 10 (indstiller transmitterens maksimumsområde til 10)</i>
³² [30..92]	<u>VRMIN#</u>	0	+	VRMIN# indstiller minimumsgrænsen for alarmer. Det er vigtig at indstille VRHYS . Valgmuligheder: 1..64. Område: 0.. 2000000000. 1. Værdien er x 0,1. Dvs. 64 svarer til 6,4. <i>VRMIN1 30 (indstiller minimumsgrænsen til 3,0)</i>
³² [94..157]	<u>VRMAX#</u>	0	+	VRMAX# indstiller maksimumsgrænsen for alarmer. Det er vigtig at indstille VRHYS . Valgmuligheder: 1..64. Omr.: 0..2000000000. 1. Værdien er x 0,1. Dvs. 64 svarer til 6,4. <i>VRMAX1 88 (indstiller maksimumsgrænsen til 8,8)</i>
¹⁶ [16..79]	<u>VRHYS#</u>	5	+	VRHYS# indstiller hysteresen for alarmgrænserne. Det er for at undgå pendling af alarmer, når procesværdien er lig med eller tæt på en af alarmgrænserne. Valgmuligheder: 1..64. Område: 0..32000. 1. Værdien er x 0,1. Dvs. 5 svarer til 0,5. 2. Værdien bør ikke være mindre end 2. Fx er VRMIN=55, VRMAX=80 og VRHYS=5. Er trykket på 7 bar og faldende, vil alarmer ske ved 5,5 bar. Er trykket på 7 bar og stigende, vil alarmer ske ved 8,0 bar. Hysteresen gør, at når trykket stiger til 6,0 bar (VRMIN + VRHYS) ~ (5,5+0,5) eller trykket falder til 7,5 bar (VRMAX - VRHYS) ~ (8,0-0,5) er tilstanden normal, og der sendes en meddelelse. <i>VRHYS1 5 (indstiller hysteresen til 0,5)</i>
⁸ [102..165]	<u>VRFIL#</u>	2 (sek.)	+	VRFIL# indstiller filter for alarmer. Filteret gør, at alarmer undgås ved korte udsving i målingerne. Indstilles filteret til fx 3 sekunder, skal alarmgrænserne overskrides i 3 sekunder inden alarm sendes. Valgmuligheder: 1..64. Område: 0..127. <i>VRFIL1 2 (indstiller filteret til 2 sekunder)</i>
^S [117..148] (32)	<u>VRN#</u>	-	+	VRN# gemmer beskrivelsen, som sendes når værdien er normal efter overskridelse af alarmgrænse(r). Anvendes også ved forespørgsel på aktuel værdi og til kalenderstyring. Valgmuligheder: 1..64. Omr.: **. <i>VRN1 Trykket er i bar: (gemmer beskrivelsen til forespørgsler m.m.)</i>
	<u>VRH#</u>	-	+	VRH# gemmer beskrivelsen, som sendes når maksimumsværdien overskrides. Valgmuligheder: 1..64. Område: **. <i>VRH1 Tryk er for høj (gemmer beskrivelsen for høj alarm)</i>
	<u>VRL#</u>	-	+	VRL# gemmer beskrivelsen, som sendes når minimumsværdien overskrides. Valgmuligheder: 1..64. Område: **. <i>VRL1 Tryk er for lav (gemmer beskrivelsen for lav alarm)</i>
* Bør kun indstilles/anvendes for klienten(VikMote master) og for VikMote udvidelsesmoduler(server(s)).				
** Gennemsnitslængden er 38 karakterer på tekster. Anvendes fx kun VRH tekster fordobles længden for VRL.				

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Vikingegaarden
Tinnetvej 70
DK, 7173 Vonge
www.vikingegaarden.com

25/41

12JUL06 - 01.00.02

DATA GATEWAY

Brugervejledning

Adresstype DW - kontrol af on/off værdier(udgange)

Opsætning af adresstype DW. Se side 14 for adresser.

Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
8 [8]	<u>UDSYS</u>	0	+	<p>UDSYS gør, at en DW tændes ved opstart og forbliver tændt. Ved strømsvigt eller fejl slukkes DW. Anvendes til ekstern overvågning af VikMote. VikMote skal genstartes. Område: 0 = ingen funktion, 1..4 = valgt DW tændes.</p> <p><i>UDSYS 1 (gør, at DW1 tændes ved opstart)</i></p>
8 [9]	<u>UDOVST</u>	0	+	<p>UDOVST gør, at en DW viser om overvågningen er tændt eller slukket. Status på service vises også. Se SERVICE på side 22. Område: 0 = ingen funktion, 1..4 = valgt DW anvendes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tændt betyder, at overvågningen er tændt. 2. Slukket betyder, at overvågningen er slukket. 3. Blinkende betyder, at service er aktiv. <p><i>UDOVST 2 (gør, at DW2 anvendes til overvågningsstatus)</i></p>
8 [10]	<u>UDLAMPE</u>	0	+	<p>UDLAMPE anvendes til at vise alarmstatus. Område: 0 = ingen funktion, 1..4 = valgt DW anvendes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ved alarm tændes DW(lampen). 2. Lampen slukkes ved godkendelse af alarm(er). <p><i>UDLAMPE 3 (gør, at DW3 anvendes til alarmstatus)</i></p>
8 [11]	<u>UDHORN</u>	0	+	<p>UDHORN gør, at ved alarm eller ved alarmer, som ikke er godkendte, tændes en DW til fx en signalgiver(horn) i en tid. Område: 0 = ingen funktion, 1..4 = valgt DW anvendes.</p> <p><i>UDHORN 4 (gør, at DW4 anvendes til signalgiver)</i></p>
8 [12]	<u>TIDHORN</u>	8	+	<p>TIDHORN gør, at ved alarm eller ved alarmer, som ikke er godkendte, tændes en DW til fx en signalgiver(horn) i en tid. Fx indstilles værdien til 8. Ved alarm vil signalgiveren være tændt i 8 minutter eller indtil godkendelse. Område: 0 = ingen funktion, x = antal minutter.</p> <p><i>TIDHORN 8 (gør, at DW til fx signalgiveren er tændt i maks. 8 min)</i></p>
32 [29]	<u>DWK#</u>	0	+	<p>DWK# indstiller om DW er normalt åben eller lukket. DW skal tændes/slukkes inden ændringen godtages og VikMote skal genstartes, hvis DWTYPE på side 26 er indstillet som pulsudgang. Valgmuligheder: 1..28*. Område: 0 = normal åben (NO), 1 = normal lukket (NC).</p> <p><i>DWK2 1 (gør, at DW2 indstilles til normal lukket)</i></p>
8 [15]	<u>DWTXT</u>	0	+	<p>DWTXT gør, at status sendes når DW betjenes. Fx tændes en DW og status sendes tilbage til brugeren. Område: 0 = anvendes ikke, 1 = anvendes.</p> <p><i>DWTXT 1 (gør, at en meddelelse sendes når DW1 betjenes)</i></p>
8 [300 .. 327]	<u>DWTYPE#</u>	0	+	<p>DWTYPE indstiller om DW er en tænd/sluk udgang eller en puls udgang. Virker ikke på systemudgange og kun på VikMote master. Valgmuligheder: 1..4. Område: 0/1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0 = pulsudgang. Tænder kortvarig i ca. 500 ms. 2. 1 = tænd/sluk udgang. <p><i>DWTYPE1 1 (gør, at DW1 er en tænd/sluk udgang)</i></p>

* Bør kun indstilles/anvendes for klienten(VikMote master) og for VikMote udvidelsesmoduler(server(s)).

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Kalender til at sende gruppe(r) af værdier

Opsætning af kalender til at sende grupper af værdier på bestemte tidspunkter. Se side 14 for adresser.

Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
S [149.. 160] (12)	<u>SETGRPK#</u>	0	+	<p>SETGRPK# opretter grupper af værdier, som sendes på bestemte tidspunkter. Se også SENDGRPU.</p> <p>Valgmuligheder: 1..12. Område: VR1..64/VRC1..32/VRC1..32</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sendes kun til modtager i kalendergruppe 0. Se side 20. 2. Max. 24 værdier kan være i en gruppe. 3. Den samme værdi(VR,VRC/D) kan anvendes i flere grupper. <p>Adresserne VR og VRC/D kan anvendes og kombineres i grupperne. Fx er VRC1,VRC2,VR1 i gruppe 1 og hver lørdag kl. 12:00 sendes de 3 værdier. Dvs. 2 tællere og en værdi(fx en transmitter) sendes.</p> <p>Tekster kan gemmes til hver tæller eller værdi. Teksterne sammensættes automatisk med værdierne. For opsætning af tekster se DRH på side 23 og VR på side 25.</p> <p><i>SETGRPK1 VR1,VRC1 (gør, at 1 værdi og 1 tæller er i grp. 1)</i> <i>SETGRPK2 VRC1,VRC5,VRC12 (gør, at 3 tæller er i grp. 2)</i> <i>SETGRPK3 VR8,VR9,VRC3 (gør, at 2 værdier og 1 tæller er i grp.3)</i></p>
8 [230.. 265]	<u>SENDGRPU#</u>	0	+	<p>SENDGRPU# anvendes til uge planlægning af sendetidspunkter for grupper. Se også SETGRPK.</p> <p>Valgmuligheder: 1..12. Format: DAG,TIME,GRUPPE.</p> <p>DAG: indstiller den dag, hvor gruppen skal sendes. - Område: 0 = ingen funktion, 1 til 7 svarer til mandag til søndag.</p> <p>TIME: indstiller tidspunktet på dagen. - Område: 1-24 (24 = midnat).</p> <p>GRUPPE: vælger gruppen. - Område: gruppe 1..12.</p> <p>Formatet DAG,TIME,GRUPPE opsættes som fx D1,T12,G1 - D1 betyder, at hver mandag skal der sendes en gruppe. - T12 betyder, at gruppen sendes klokken 12:00. - G1 betyder, at der er gruppe 1, som er valgt.</p> <p>Vises der en * foran modtaget tekst, betyder det, at TINS opsætningen mangles. Se side 24.</p> <p><i>SENDGRPU1 D1,T12,G1 (Sender gruppe 1 mandag kl. 12:00)</i> <i>SENDGRPU2 D3,T14,G2 (Sender gruppe 2 onsdag kl. 14:00)</i></p>



DATA GATEWAY

Brugervejledning

Konfiguration af dataloggeren

Konfiguration af dataloggeren og grupper, som skal logges. Se side 14 for adresser.

Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
S [161.. 172] (12)	SETGRPL#	0	+	<p>SETGRPL# opretter grupper af værdier, som gemmes i dataloggeren på bestemte tidspunkter. Se også LOGGRPL. Valgmuligheder: 1..12. Format: V1,V2,V3..V16. Område: VR1..64/VRC1..32/VRC1..32.</p> <ol style="list-style-type: none"> Max. 16 værdier kan være i en gruppe. Anvendes mere end 8 værdier i en gruppe reduceres max værdien, som kan logges fra 2000000000 til 32000. Den samme værdi kan anvendes i flere grupper. <p>Differenstællere beregnes, når en VRC1 indgår i en gruppe. Fx gemmes ”<i>SETGRPL1 VRC1, VRC2</i>”. Det betyder, at 2 differenstællere beregnes umiddelbart før gruppen gemmes i dataloggeren. Det betyder også, at det er logningsintervallet, der bestemmer differenstællers interval.</p> <p>Adresserne VR, VRC og VRC1 kan anvendes og kombineres i grupperne. Fx er VRC1, VRC2, VR1 i gruppe 1 og hver time logges de 3 værdier. Dvs. 2 tællere og en værdi (fx en transmitter) logges. Fx anvendes ”<i>SETGRPL2 VRC1, VRC5, VRC12</i>”. Det betyder, at V1=VRC1 og V2=VRC5 og V3=VRC12.</p> <p><i>SETGRPL1 VR1, VRC1 (gør, at 1 værdi og 1 tæller er i grp. 1)</i> <i>SETGRPL2 VRC1, VRC5, VRC12 (gør, at 3 tæller er i grp. 2)</i> <i>SETGRPL3 VR8, VR9, VRC3 (gør, at 2 værdier og 1 tæller er i grp. 3)</i> <i>SETGRPL4 VR1, VRC1, VRC2 (gør, at 1 værdi, 1 tæller og 1 differenstæller er i grp. 4)</i></p>
16 [144.. 179]	LOGGRPL#	0	+	<p>LOGGRPL# anvendes til planlægning af logningstidspunkter for grupper. Se også SETGRPL. Valgmuligheder: 1..12. Format: ID, TIME, GRUPPE</p> <p>ID: er et unik ID for gruppen som logges. - Område: 0..127.</p> <p>TIME: indstiller logningsintervallet i minutter. - Område: 1-32000 minutter.</p> <p>GRUPPE: vælger gruppen af værdier, som skal logges. - Område: 1..12.</p> <p>Formatet ID, TIME, GRUPPE opsættes som fx I2, T60, G1 - I2 betyder, at ID 2 gemmes sammen med værdierne. - T60 betyder, at værdierne logges hver time. - G1 betyder, at der er gruppe 1, som er valgt.</p> <p><i>LOGGRPL1 I2, T60, G3 (logger gruppe 3 hver time med ID 2)</i> <i>LOGGRPL2 I7, T15, G6 (logger gruppe 6 hver 15. minut med ID 7)</i></p>

Datalogger eksempel

Tidspunkt	ID	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16
19/04-06 12:00	1	12	1	33													
19/04-06 12:15	1	14	2	26													
19/04-06 12:30	1	16	3	27													
19/04-06 12:30	2	202	32	0	4	77	99	2000		998		33					
19/04-06 12:45	1	19	4	44													

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Vikingegaarden
Tinnetvej 70
DK, 7173 Vonge
www.vikingegaarden.com

28/41

12JUL06 - 01.00.02

Spændingsforsyning				
Tilslutning af spænding til VikMote og håndtering af batteribackup.				
Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
8 [7]	<u>POWER</u>	1	+	<p>POWER gør, at VikMote overvåger 230VAC tilslutningen. VikMote melder, når der afbrydes og tilsluttes. Overvågning for afbrydning kræver batteribackup.</p> <p><i>POWER 1 (gør, at VikMote overvåger 230V tilslutningen)</i> <i>POWER 0 (gør, at overvågningen slukke)</i></p>
16 [1]	<u>BATLAV</u>	0	+	<p>BATLAV gør, at VikMote overvåger DC spændingsforsyningen. VikMote melder når spændingen er under indstillet grænse. Efter detektering af lav spænding (lav batteri) skal den overstige BATLAV + 0,5V for igen at starte overvågningen. Alarmgrænsen er x 0,1. Dvs. 234 svarer til 23,4V.</p> <p><i>BATLAV 234 (gør, at alarmgrænsen indstilles til 23,4 Volt)</i> <i>BATLAV 0 (gør, at overvågningen slukkes)</i></p>

Afprøvning				
Funktioner til afprøvning af VikMote.				
Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
	<u>GENSTART</u>	-	+	<p>GENSTART gør, at VikMote Klient genstarter. Det er det samme, som at slukke og tænde for VikMote.</p> <p><i>GENSTART (gør, at VikMote genstarter)</i></p>
	<u>RESET</u>	-	+	<p>RESET gør, at VikMote Klient sletter alle indstillinger og genstarter med fabriksindstillinger.</p> <p><i>RESET (gør, at VikMote genstarter med fabriksindstillinger)</i></p>
	<u>VER</u>	-	+	<p>VER gør, at VikMote svarer tilbage med programversion.</p>
	<u>SIGNAL</u>	-	+	<p>SIGNAL måler GSM dækningen og svarer tilbage med resultatet. Er GSM signalet imellem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. -50 og -85 er dækningen i orden. 2. -85 og -96 er dækningen under anbefalet styrke.

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



VMS indstillinger for beskedcenteret

Indstillinger for VMS beskedcenter ☐

Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
8 [14]	<u>VMSMSG</u>	1	☐	<p>VMSMSG indstiller, om meddelelser og alarmer skal sendes til beskedcenteret i VMS.</p> <p><i>VMSMSG 1 (gør, at meddelelser og alarmer sendes)</i> <i>VMSMSG 0 (gør, at ingen meddelelser og alarmer sendes)</i></p>

VMS indstillinger for synkronisering af dataloggeren

Indstillinger for VMS datamodtagelse ☐

Id	Kommando	Std.	Type	Beskrivelse
8 [297]	<u>VMSSNDLG</u>	0	☐	<p>VMSSNDLG indstiller, hvordan VikMote sender data til VMS fra dataloggeren. VikMote gemmer først værdierne i dataloggeren og derefter synkroniseres dataloggerens værdier med databasen i VMS.</p> <p>Valgmuligheder: 0 = data sendes ikke. 1 = data sendes umiddelbart efter de er gemt i dataloggeren. 2 = data sendes hver dag kl. 24:00. 3 = data sendes hver Søndag kl.: 24:00.</p> <p>Jo højre nummer der vælges, jo mere økonomisk er det at sende data.</p> <p><i>VMSSNDLG 1 (gør, at data sendes løbende)</i></p>

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Betjening

Betjeningen af kommandoer, som anvendes til daglig brug.

ID	Kommando	Tale	Beskrivelse
¹⁵	GODKEND	1	Godkender alarmer(nulstiller) og slukker for signalgiveren(horn)□ og lampen□.
¹²	<u>OVSKIFT</u>	2	Tænder og slukker for overvågningen. Er overvågningen tændt, og kommandoen sendes så slukkes overvågningen og omvendt. Er standard kun for administrator. Se <u>OV BET</u> på side 21 for at give bruger adgang.
	STATUS	3	Svarer tilbage om overvågningen er tændt eller slukket med status på indgangene fra VikMote og udvidelsesmoduler.
	ON#	4	Tænder konstant eller kortvarig en udgang, også kaldet DW.
	OFF#	5	Slukker en udgang, også kaldet DW.
	TV#	-	Svarer tilbage med sumtællerens værdi.
	PV#	-	Svarer tilbage med aktuel procesværdier, også kaldet VR.
	GL#	-	Svarer tilbage med værdier for valgt gruppe 1 til 12. Se side 27.
	UD	-	Svarer tilbage med status på udgangene, også kaldet DW.

1. # erstattes med ind-/udgangsnummeret/gruppenummer.
2. Kommandoerne ON og OFF kan sættes sammen til en besked. Fx **ON1#ON2#ON3**.

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



DATA GATEWAY

Brugervejledning

Installation


VikMote diagrammer over tilslutninger.

VikMote V90

Klemme	Anvendelse	Volt
DCIN	Plus til VikMote ** / ***	24 VDC
GND	Minus til VikMote.	
N & P	Hovedspænding(+/- 5%) **	230VAC
DI1..DI4	Digitalindgange 1 til 4. - Type 1 anvender fælles reference og er potentielfri(S0 switche = pos 2-3). - Type 2 anvender ekstern signal(S0 switche = pos 1-2).	8-36 VDC
DGDN	Minus for digitalindgangene ved brug af type 1.	
AI1..AI4	Analogindgange 1 til 4. *	4-20 mA
AGND	Minus for analogindgangene.	
R#A & R#B	Udgange 1 til 4. # er udgangsnummeret.	500 mA
AO1..AO4	Analogudgange 1 til 4.	0-5 VDC
AGND	Minus for analogindgangene.	
DC OUT/GND	Spændingsudgang. Strømforbruget er max. 100mA. - Kun anvendelse ved 230VAC/24VDC forsyning (ikke garanteret anvendelse ved 12VDC fors.). - Ikke garanteret anvendelse ved intern batteridrift(spændingen falder). Se også side 38.	12VDC

* Præcisionsmodstand skal anvendes på 250 ohm.
 ** Tilsluttes enten AC eller DC.
 *** 12VDC kan anvendes, men internbatteri/batterilader og IEC 62053-31-A er ikke supporteret.

Se også opsætning af digitalindgange(S0 switche) på side 37.

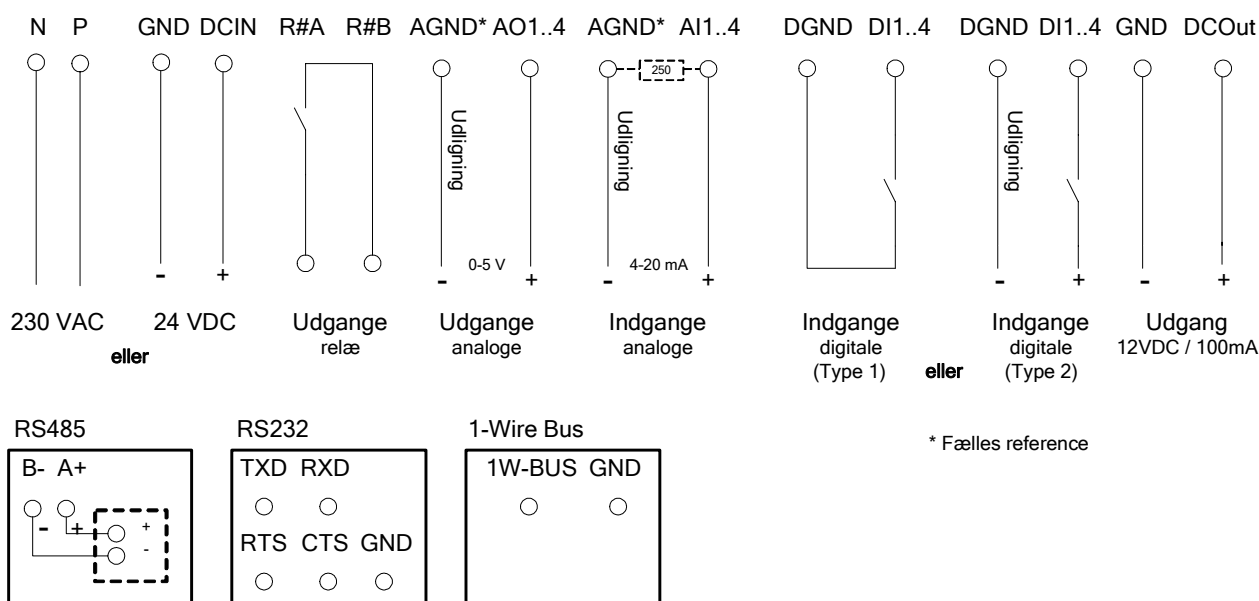

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Vikingegaarden
 Tinnetvej 70
 DK, 7173 Vonge
 www.vikingegaarden.com


DATA GATEWAY

Brugervejledning

VikMote V40 udvidelsesmodul

Klemme	Anvendelse	Volt
5,7	Minus til VikMote.	8-36 VDC
6	Plus til VikMote.	
15..26	Digitalindgange 1 til 12.	
14	Minus for digitalindgangene.	4-20 mA
9..12	Analogindgange 1 til 4. *	
8,13	Minus for analogindgangene.	
38..49	Digitaludgange 1 til 12.	8-34 VDC 1000 mA
35,36,37	Plusforsyning af udgangene.	
30..33	Analogudgange 1 til 4.	0-5 VDC
34	Minus for analogudgangene.	

* Præcisionsmodstand skal anvendes på 250 ohm.

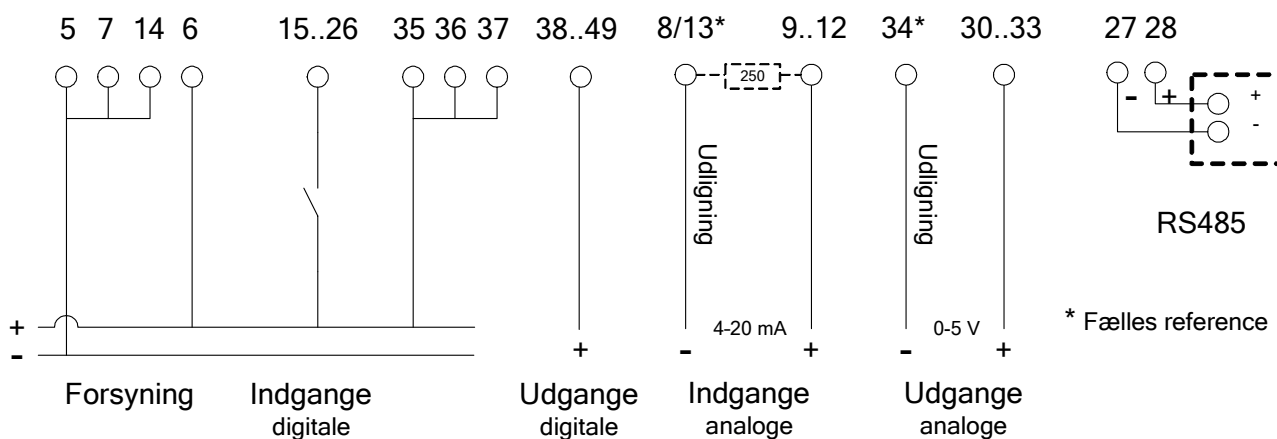


Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Vikingegaarden
Tinnetvej 70
DK, 7173 Vonge
www.vikingegaarden.com

VikMote V90 batteribackup intern

Internbatteri tilsluttes på bundpladen via standard stik(øverst til venstre).
Se tekniske data på side 37.



Batteritilslutning


Montage

VikMote V90 dimensioner

Højde x bredde x dybde : 180 x 130 x 60

Anbefalet montage-plads inkl. forskruningerne: 220 x 140 x 70

Montage-mål er fra midt hul til midt hul. Diameteren er ø 4.



VikMote V40 dimensioner

Højde x bredde x dybde : 85 x 155 x 60

Anbefalet montage-plads: 120 x 160 x 70

Beregnet for DIN skinne montage.

DATA GATEWAY


Brugervejledning

Teknisk data

Tekniske data for VikMote og tilbehør.

VikMote V90

Beskrivelsen er på engelsk.

Analog inputs		Min	Typ	Max		Resolution is 10 bits. All inputs are protected against transients and lowpass filtered.
		0	-	+5	VDC	
Analog outputs		0	-	+5	VDC	Resolution is 10 bits. All outputs are protected against transients and lowpass filtered.
Digital inputs	Logic "High"	8	10	40	VDC	All inputs are protected against transients and lowpass filtered
	Logic "Low"	-5	-	5	VDC	
Digital outputs (Relay SPST)		-	-	5	A	@ 250 VAC
		0.0	-	5	A	@ 30 VDC
Operating Voltage DC		18	-	26	VDC	Protected against wrong polarity. Self healing fuse.
Restricted Operating Voltage DC		12			VDC	IEC 62053-31-A and battery charger is not supported at this voltage.
Mains voltage (instead of DC)		215	230	245	VAC	Fused
U* Act. + GSM off + DO*not set. U* Act. + GSM on + DO* not set. U* Act. + GSM on + DO* set U* DS* + GSM off + DO* not set Unit in PowerDown			80 90 210 70 0,3	350	mA mA mA mA mA	@ 24 VDC supply voltage *U = Unit *DO = Digital Outputs *DS = Deep Sleep
Storage temperature		-40	-	+90	°C	External connections: • 3 PG9 cable glands for cable entry • SMA-Female for GSM antenna.
Operating temperature (According to GSM 11.10 specification)		-20	-	+55	°C	
Restricted operation (deviations from the GSM specification may occur)		-29	-	+70	°C	
Humidity (non condensing)		5	-	90	%	
Weight		0.88			Kg	
External dimensions		W 130 x H 180 x D 50 mm				
Ingress Protection (IP)		IP67				
Approvals		EN-50081-1 Emission EN-61000-6-2 Immunity			Unit is CE Approved 	

Rev. 2.01

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Vikingegaarden
Tinnetvej 70
DK, 7173 Vonge
www.vikingegaarden.com

35/41


12JUL06 - 01.00.02

DATA GATEWAY

Brugervejledning

VikMote V40

Beskrivelsen er på engelsk.

Analog inputs	Min		Max			
	0	-	+5	VDC	Resolution is 10 bits. All inputs are protected against transients and lowpass filtered.	
Analog outputs	Min		Max			
	0	-	+5	VDC	Resolution is 10 bits. All outputs are protected against transients and lowpass filtered.	
Digital inputs	Min	Typ	Max		All inputs are protected against transients and lowpass filtered	
	Logic "High"	8	10	40		VDC
	Logic "Low"	-5	-	5		VDC
Digital outputs	Min	Typ	Max		All outputs are protected against short-circuit.	
	5	-	34	VDC		
	-	-	1000	mA		
Power supply	Min	Typ	Max			
Operating Voltage	8	-	36	VDC	Protected against wrong polarity, self healing fuse	
Unit Active with GSM off Unit Active with GSM on Unit in Sleep with GSM off		75 80 50	150	mA mA mA	At 24 VDC supply voltage	
Storage temperature	-40	-	+90	°C	For mounting on standard DIN rail (EN50022). SMA-Female connector for Dual band (900/1800 MHz) GSM antenna.	
Operating temperature (According to GSM 11.10 specification)	-20	-	+55	°C		
Restricted operation (deviations from the GSM specification may occur)	-29	-	+70	°C		
Humidity (non condensing)	5	-	90	%		
Weight	0.3			Kg		
External dimensions	W 157 x H 86 x D 58 mm			Standard M36 DIN enclosure		
Ingress Protection (IP)	IP20					
Approvals	EN-50081-1 Emission EN-61000-6-2 Immunity			Unit is CE Approved 		

Rev. 2.01

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Vikingegaarden
Tinnetvej 70
DK, 7173 Vonge
www.vikingegaarden.com

36/41

12JUL06 - 01.00.02

VikMote V90 batteribackup intern

Data for batteri:

Type : NiMH

Spænding: 12,0V

Kapacitet: 750mAh

Opladning

- Opladningen fra hel afladt til fuld kapacitet: 24 timer.
- Vedligeholdelsesopladningen pr 24 timer(max): 1 time.
- Genopladning efter strømsvigt. Afhængig af hvor længe der har været batteridrift, dog max: 24 timer.

Udskiftning

Batteriet bør udskiftes hver femte år. Levetiden reduceres ved hyppig batteridrift.

Vedligeholdelse

Batteriet er vedligeholdelsesfrit. Det anbefales dog, at aflade batteriet årligt for at forlænge levetiden.

Afprøvning

Batteriet bør kontrolleres og afprøves hver år.

Drift

VikMote er funktionsdygtig ca. 5 timer på batteridrift. Er alle udgangene tændte(on) reduceres tiden til 3 timer.


VikMote V90 hovedspænding

Er hovedspændingen under 215VAC melder styreenheden, at hovedspændingen er afbrudt.

VikMote V90 SO switche(opsætning af digitalindgange)

S0 switche anvendes til opsætning af digitalindgangene. Se også side 32.

- Position 1-2 anvender ekstern signal og skal udlignes.
- Position 2-3 er med fælles reference og er potentielfri.



VikMote sumtællere

Indgange som anvendes til sumtællere har følgende specifikationer: Aktiveres 1 tællerindgang er opdateringsfrekvensen på 500 Hz, aktiveres 2 tællerindgange er opdateringsfrekvensen på 250 Hz osv. Den største værdi, som tælleren kan vise er 2.147.483.647. Herefter tælles fra 0.

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



VikMote databehandling

VikMote gemmer løbende data, tæller og indstillinger i enheden.

1. Data sendt via VMS profiler bliver gemt ca. 2 minutter efter de er modtaget.
2. Indstillinger sendt via VMS over VSMS bliver gemt få sekunder efter de er modtaget.
3. Indstillinger sendt via SMS beskeder bliver gemt få sekunder efter de er modtaget.
4. Tællerværdier gemmes hver minut.

Note: vær opmærksom på IKKE at slukke enheden, når data gemmes for at undgå ødelæggelse af data.

VikMote V90 datalogger

VikMotes datalogger gemmer data på bestemte tidspunkter eller ved hændelser(afhængig af konfigurationen). Når den er fyldt, begynder den at overskrive de ældste data. Den virker som en ringbuffer.

1. Dataloggeren gemmer op til 12.000 rækker med hver 8 værdier(32 bit). 96.000 værdier i alt.

VikMote V90 DC udgang på intern batteridrift

Ved intern batteridrift(forsyningsspændingen er afbrudt) falder spændingen på DC OUT udgangen. Spændingen på DC OUT varierer fra ca. 12V til 8V.

VikMote SMS beskeder

VikMote undersøger løbende, om der er modtaget SMS beskeder.

1. Anvendes GPRS hentes SMS beskeder hvert minut og GPRS suspenderes kortvarig.
2. Er GPRS ikke aktiveret hentes SMS beskeder løbende.

VikMote programopdateringer

Programmet og firmwaren i VikMote kan opdateres via GPRS eller modem forbindelse. Opdateringerne kan forgå i baggrunden(hvis tale ikke anvendes), for at undgå driftsforstyrrelser.

VikMote support for GPRS - udbyderliste

Listen viser GPRS udbydere, som VikMote kan genkende. Genkendes udbyderen konfigurerer VikMote automatisk GPRS indstillingerne og efter genstart forbinder VikMote sig til VMS serveren. Genkendes udbyderen ikke skal indstillingerne fortages manuelt.

Udbyder	APN*	IMSI
TDC	internet	23801
Sonofon	internet	23802
Telia	www.internet.mtelia.dk	23820
Orange	web.orange.dk	23830
Tele2	internet.tele2.dk	23877
T-Mobile	internet.t-mobile	26201

* APN er udbyderens adressepunkt på Internettet(Access Point Name).

Vikingegaardens Salgs & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og alle produkter købt hos Vikingegaarden.



Bestemmelser

Vikingegaardens Salgs- & Leveringsbetingelser er gældende for dette køb og hentes på www.vikingegaarden.com eller udleveres ved henvendelse til Vikingegaarden.

Licenser

Funktioner og virkemåder er afhængige af programopsætning, VikMote og slutbrugerlicensen.

Forbehold

Godkendelser, mærkninger, restriktioner, installation, ledningsmontage og afprøvning er i henhold til VikMote's oprindelige/original dokumentation

Ansvarsfraskrivelse

1. Selvom der gøres alt for at sikre, at alle oplysninger i dette dokument er korrekte og fyldestgørende, påtager vi os intet ansvar for fejl eller mangler.
2. Vikingegaarden forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre specifikationer for hardware og software, der er nævnt i dette dokument.
3. Ingen del af dette dokument må reproduceres, transmitteres, afskrives eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Vikingegaarden.
4. Vikingegaarden udsteder ingen garantier for skader i forbindelse med datafejl eller databackup af nogen art, herunder også databackup.



Fejlfinding

VikMote kan ikke ringe eller sende SMS beskeder?

Fejlårsager:

- Er der PIN kode på SIM kortet? Se kommandoen PIN på side 21.
 - Virker SIM kortet i en telefon?
 - Er GSM signalstyrken i orden! Se kommandoen **SIGNAL** på side 29.
-

Du modtager ikke SMS beskeder?

Fejlårsager:


- Er telefonnumrene korrekt i VikMote?
 - Er telefonnumrene gyldige/virker de?
 - Virker SIM kortet i en telefon?
 - Ved **taletidskort**, er den gyldige og tanket op?
 - Kan SIM kortet sende/modtage SMS beskeder i en telefon?
 - Kan SIM kortet modtage opkald i en telefon?
 - Er der kontakter/adresser på SIM kortet? Hvis ja så skal de slettes.
-

VikMote V90 digitalindgange virker ikke?

Fejlårsager:

Jumper(S0 Switche) skal være monteret i den rigtige position, som er afhængig af valgt tilslutningsmetode.

Se fx side 32, hvor typerne for digitalindgangene er beskrevet.



Kommandoliste til daglig brug

Betjening			
Betjeningen af kommandoer, som anvendes til daglig brug.			
ID	Kommando	Tale	Beskrivelse
15	GODKEND	1	Godkender alarmer(nulstiller) og slukker for signalgiveren(horn) [□] og lampen [□] .
12	<u>OVSKIFT</u>	2	Tænder og slukker for overvågningen. Er overvågningen tændt, og kommandoen sendes så slukkes overvågningen og omvendt. Er standard kun for administrator. Se <u>OV BET</u> på side 21 for at give bruger adgang.
	STATUS	3	Svarer tilbage om overvågningen er tændt eller slukket med status på indgangene fra VikMote og udvidelsesmoduler.
	ON#	4	Tænder konstant eller kortvarig en udgang, også kaldet DW.
	OFF#	5	Slukker en udgang, også kaldet DW.
	TV#	-	Svarer tilbage med sumtællerens værdi.
	PV#	-	Svarer tilbage med aktuel procesværdier, også kaldet VR.
	GL#	-	Svarer tilbage med værdier for valgt gruppe 1 til 12. Se side 27.
	UD	-	Svarer tilbage med status på udgangene, også kaldet DW.

1. # erstattes med ind-/udgangsnummeret/gruppenummer.
2. Kommandoerne ON og OFF kan sættes sammen til en besked. Fx **ON1#ON2#ON3**.

VikMotes telefonnummer: _____

VikMotes adgangskode: _____

